
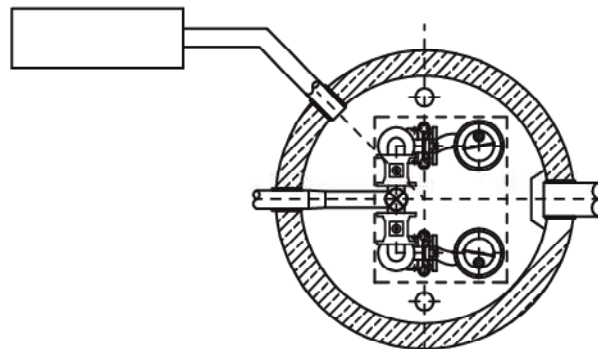


**PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW NR P3
TYP HB 1248PB/DP-2/**

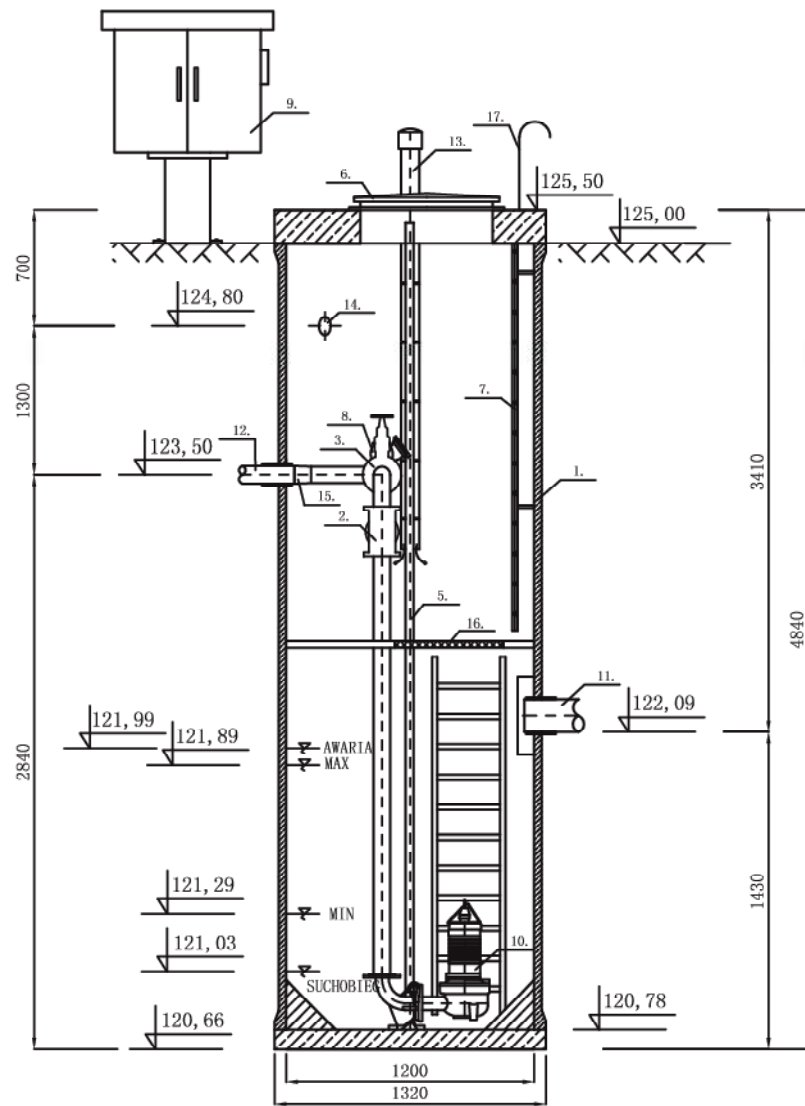

1.	Zbiornik z polimerobetonu	szt.1
2.	Zawór zwrotny kulowy DN 65	szt.2
3.	Zasuwa odcinająca DN 65	szt.2
4.	Trójnik ze stali nierdzewnej DN 65	szt.1
5.	Prowadnice pomp	szt.4
6.	Właz ze stali nierdzewnej	szt.1
7.	Drabinka żelazowa ze stali nierdzewnej	szt.1
8.	Nasada płucząca	szt.1
9.	Szafa zasilająca - sterująca 1,5 kW	szt.1
10.	Pompa FLYGT typ DP 3068.180MT/471	szt.2
11.	Napływ	
12.	Tłoczny Ø 90 PE	
13.	Kominiek wentylacyjny z PVC	szt.2
14.	Przepust kablowy Ø 110 PVC	szt.1
15.	Redukcja 90/65	szt.1
16.	Pomost serwisowy	szt.1
17.	Poręcze żelazowe	szt.2

PROJEKTOWANIE I NADZORY Danuta Skowrońska Roszków 12b 63-200 Jarocin tel. 0 62 747 3666		
Stad.dokumentacji	PROJEKT BUDOWLANY	
Obiekt	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów Wysogotówek gm. Kotlin ETAP I WYSOGOTÓWEK	
Temat:	SCHEMAT PRZEPOMPOWNI P3	
Inwestor	Gmina Kotlin	
Adres budowy	Wysogotówek gm. Kotlin	Skala 1 :
autor oprac.	inż. Janusz Skowroński	Data : 08.2013
sprawdzający	inż. Jarosław Grzela	Rys. nr 4/3